



检 验 报 告

Test Report

(2018) 委送 字 防护 类 第 0398 号

产品名称 肢体固定气囊

委托单位 九江市浩川消防装备有限公司

生产单位 九江市浩川消防装备有限公司

检验类别 委托检验

浙江国检检测技术江苏有限公司

ZheJiang GuoJian Testing Technology JiangSu Co.,Ltd



检 验 报 告

[2018] 委送 字 防护 类 第 0398 号

共 2 页 第 1 页

产品名称	肢体固定气囊	规格型号	FT-I-102
		商 标	浩川牌
委托单位/地址/联系电话	九江市浩川消防装备有限公司/江西省九江市城西港区通港东路 6 号/18079231888		
生产单位/地址/联系电话	九江市浩川消防装备有限公司/江西省九江市城西港区通港东路 6 号/18079231888		
样品等级	—	样品编号	GW 0398-2018
样品数量	1 个	送样日期	2018 年 07 月 19 日
检验类别	委托检验	批号/货号	—
检验时间	2018/07/26~2018/07/27	检验地点	本公司检验室
样品状态	符合检测要求		
检验依据	企业明示质量要求		
检验项目	外观、气密性		
检验结论	具体检验结果详见第 2 页。  签发日期 2018 年 7 月 31 日		
备 注	本报告仅对来样负责		

批准: 苏 裕 祥

审核: 张慧芬

主检: 万 恒

检 验 结 果

[2018] 委送字 防护类 第0398号

共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	单 位	技 术 要 求	检 测 结 果	单 项 评 价
1	外观	—	采用 PVC 双面涂层织物制成, 无金属成分, 可用水混合标准清洗液或喷雾清洗剂进行清洗。	符合要求	合格
2	气密性	—	-30℃, 真空状态时在 0.3-0.5MPa 大气压状态下, 固定成形维持 48h 未见变形; 80℃, 真空状态时在 0.3-0.5MPa 大气压状态下, 固定成形维持 48h 未见变形	-30℃和 80℃状态下维持 48h 未见变形	合格
备注					

江苏
专用章

注 意 事 项

- 一、本检验报告如未加盖我公司检验报告专用章或数据涂改的均无效。
- 二、对本报告中检验结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 三、送样委托检验，本公司仅对来样负责，检验结果供委托者了解样品品质之用。
- 四、本检验报告未经允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验报告应全文复制并经本公司加盖检验报告专用章确认后有效。
- 五、受检剩余样品务必在收到本检验报告三个月（时效期短的按有效期限）内领取，逾期不领者，将按我公司规定处理。

公司地址：无锡太湖国际科技园兴业楼 D 栋三层 邮政编码：214000

电话： 0510-85385997

传真：0510-85387433



检 验 报 告

[2018] 委送 字 防护 类 第 0397 号

共 2 页 第 1 页

产品名称	躯体固定气囊	规格型号	QS-I-02
		商 标	浩川牌
委托单位/地址/联系电话	九江市浩川消防装备有限公司/江西省九江市城西港区通港东路 6 号/18079231888		
生产单位/地址/联系电话	九江市浩川消防装备有限公司/江西省九江市城西港区通港东路 6 号/18079231888		
样品等级	—	样品编号	GW 0397-2018
样品数量	1 个	送样日期	2018 年 07 月 19 日
检验类别	委托检验	批号/货号	—
检验时间	2018/07/26~2018/07/27	检验地点	本公司检验室
样品状态	符合检测要求		
检验依据	企业明示质量要求		
检验项目	外观、气密性		
检验结论	具体检验结果详见第 2 页。 <div style="text-align: right;">  签发日期 2018 年 7 月 31 日 </div>		
备 注	本报告仅对来样负责		

批准: 朱晓群

审核: 张慧芬

主检: 万恒

检 验 结 果

[2018] 委送字 防护类 第 0397 号

共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	单 位	技 术 要 求	检 测 结 果	单 项 评 价
1	外观	—	采用 PVC 双面涂层织物制成, 无金属成分, 可用水混合标准清洗液或喷雾清洗剂进行清洗消。	符合要求	合格
2	气密性	—	-30℃, 真空状态时在 0.3-0.5MPa 大气压状态下, 固定成形维持 48h 未见变形; 80℃, 真空状态时在 0.3-0.5MPa 大气压状态下, 固定成形维持 48h 未见变形	-30℃和 80℃状态下维持 48h 未见变形	合格
备注					

专用

检验检测报告

TEST REPORT

STFWT20197997

产品名称

Product Name

婴儿呼吸袋

委托单位

Trust Unit

九江市浩川消防装备有限公司

生产单位

Manufacturer

九江市浩川消防装备有限公司

检验检测类别

Test Category

委托送样检验



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心

JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS



检验检测报告

Test Report



防伪查询

STFWT20197997

共 2 页 第 1 页

Page 1 of 2

产品名称 Product Name	婴儿呼吸袋	规格型号 Specification Type	SG-CH38
		商 标 Trademark	浩川
委托单位 Trust Unit	九江市浩川消防装备有限公司	电 话 Tel	18079231888
生产单位 Manufacturer	九江市浩川消防装备有限公司	样品等级 Sample Grade	—
样品数量 Sample Quantity	1 套	送样日期 Sample Receiving Date	2019-12-30
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	—
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求		
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	客户技术要求		
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验，所检项目符合客户技术要求。 签发日期：2020-01-03 SignatuimDate		
备 注 Remarks	本次检测项目不在本中心资质认定能力范围内，检测数据仅作参考 本报告检验结论仅对所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。 本报告仅对来样负责。		

批准：
Approver

陈敏

审核：
Examiner

杨森

主 检：
Majortester

凌青梅

检验检测结果 Testing Results


STFWT20197997

共 2 页 第 2 页
Page 2 of 2

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement (客户技术要求)	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
1	外观材质	—	应为防生化 PVC 材料，配有高性能 45L/min 送风机和过滤器，应可与 NBC 过滤罐配合使用。	试样为防生化 PVC 材料，配有高性能 45L/min 送风机和过滤器，可与 NBC 过滤罐配合使用(厂家标称)	合格
2	连续工作时间	—	应可密闭，使用 3V 电池供电，将试样处于工作状态，10h 后，应仍可正常工作。	试样可密闭，使用 3V 电池供电，将试样处于工作状态，10h 后，仍可正常工作。	合格
3	性能	—	应可利用送风机将外部空气通过滤毒罐送入头罩内，形成密闭正压，应可隔离外部有害环境，使得呼吸方便，活动应无不适现象。	可利用送风机将外部空气通过滤毒罐送入头罩内，形成密闭正压，可隔离外部有害环境，使得呼吸方便，活动无不适现象。	合格

样品图片

测试样品

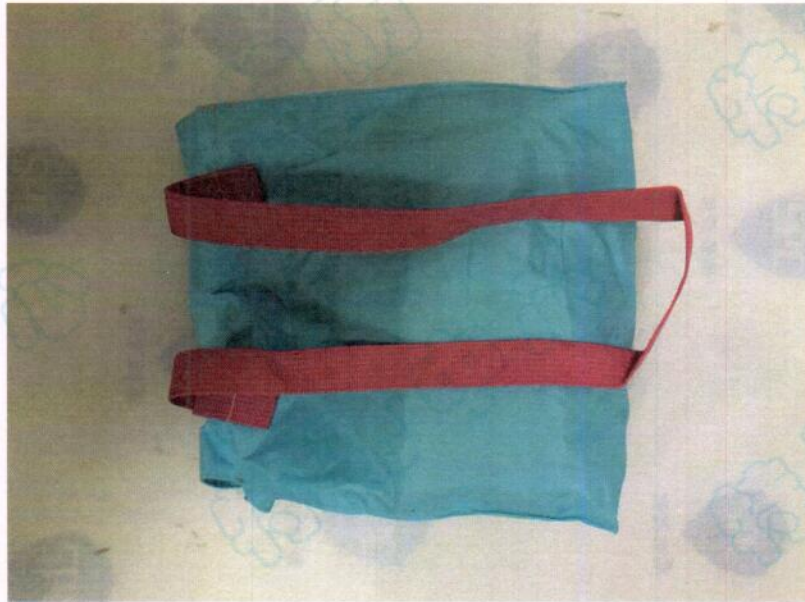

以下空白

注 意 事 项

- 1、检验检测报告无“检验检测报告专用章”或检验检测单位公章无效。
- 2、复制检验检测报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验检测单位公章无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。

Points For Attention

1. This Report Is Invalid If Without “The Text Report Special Seal” Or The Official Seal Of The Institute.
2. The Reproduction Is Invalid If Without Being Confirmed By “The Text Report Special Seal” Or The Official Seal Of The Institute.
3. This Report Is Invalid If Without Signature Of The Major Tester And The Examiner And The Approver.
4. This Report Is Invalid If In Any Form By Any Means Altered.

检验检测机构地址：江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道166号

The Institute Add: Lingang Road 166, Lingang Economic Park , Gaogang, Taizhou.Jiangsu

检验检测机构监督电话：0523-86989901

The Institute Complain Tel:0523-86989901

检验检测机构业务电话：0523-86989959

The Institute Businese Tel:0523-86989959

检验检测机构传真：0523-86989939

The Institute Fax:0523-86989939

检验检测机构邮编：225300

The Institute Post:225300

检验检测机构网址：www.jstfzx.com

The Institute Web:www.jstfzx.com

检验检测机构邮箱：1735889887@qq.com

The Institute E-mail:1735889887@qq.com





业务受理微信号



特防检测



中心官方微信公众号

检验检测报告

TEST REPORT



STFWT20217156



产品名称
Product Name

多功能担架

委托单位
Trust Unit

张家港市荣昌机械制造有限公司

生产单位
Manufacturer

张家港市荣昌机械制造有限公司

检验检测类别
Test Category

委托送样检验

检 验 检 测 报 告

Test Report

STFWT20217156

共 2 页 第 1 页
Page 1 of 2

产品名称 Product Name	多功能担架	规格型号 Specification Type	RC-E7
		商 标 Trademark	荣昌
委托单位 Trust Unit	张家港市荣昌机械制造有限公司	电 话 Tel	13606225688/0512-58965369
生产单位 Manufacturer	张家港市荣昌机械制造有限公司	样品等级 Sample Grade	—
样品数量 Sample Quantity	1架+4块小样	送样日期 Sample Receiving Date	2021-11-17
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	20211029-02
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求	检验检测日期 Test Date	2021-11-18~2021-11-25
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	客户技术要求		
检验检测结论 Test Conclusion	检验检测结果见第二页   签发日期: 2021-11-26 SignatuumDate		
备 注 Remarks	本报告仅供科研、教学和内部质控需要 本报告仅对来样出具的检测结果负责。		

批准:
Approver

陈敏

审核:
Examiner

杨森

编制:
Compiler

陈中娅

检 验 检 测 结 果

Testing Results

STFWT20217156

共 2 页 第 2 页
Page 2 of 2

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
1	断裂强力	—	—	垂直:以 100mm/min 的速度加载至 2528N 时,连接件断裂,试样未断已变形。	—
2	静载荷试验	—	—	试样承载 200kg 的重物,悬吊 5min,卸载后,试样无破损。	—
3	外观	—	—	试样色泽均匀,表面无毛刺、破损、污渍、异物等。	—
4	重量	kg	—	8.444	—
5	尺寸	mm	—	长: 2502 宽: 858	—
6	耐高低温性能	—	—	取 15cm×15cm 试样,放入 45℃ 高温 12h 后,再放入 -20℃ 低温 12h,取出观察,试样无收缩、开裂、膨胀、分解等现象。	—

样 品 图 片



以下空白

注 意 事 项

- 1、检验检测报告无“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。
- 2、复制检验检测报告未重新加盖检验检测专用章无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。
- 5、除全文复制外，未经本中心批准不得部分复制报告。

Points For Attention

1. This Report Is Invalid If Without “The Test Special Seal” Or The Official Seal Of The Institute.
2. The Reproduction Is Invalid If Without Being Confirmed By The Test Special Seal.
3. This Report Is Invalid If Without Signature Of The Major Tester And The Examiner And The Approver.
4. This Report Is Invalid If In Any Form By Any Means Altered.
5. This Report Shall Not Be Reproduced Except In Full, Without The Approval Of The Laboratory.

地址：江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道 166 号

Add: Lingang Road 166, Lingang Economic Park , Gaogang, Taizhou.Jiangsu

电话 (Tel): 0523-86989959

0523-86989939

邮编 (Post): 225300

网址 (Web): www.jstfzx.com

邮箱 (E-mail): 1735889887@qq.com

监督电话 (Complain Tel): 0523-86989901



2014000372Z (2014)国认监认字(022)号



检测
CNAS L0472

No Zb201431423

检 验 报 告

受检单位名称 九江市浩川消防装备有限公司

产品型号名称 TH-30 型逃生缓降器

检 验 类 别 型式检验

国家消防装备质量监督检验中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告中带“*”部分不在CNAS认可范围内，检验报告仅对受检样品负责。


单位名称：国家消防装备质量监督检验中心
地 址：中国上海市莘庄西环路391号
电 话：86-21-54959866-6102
86-21-54959907
传 真：86-21-54959907
邮政编码：201199
网 址：<http://www.xfjyzx.com>
电子邮件：fireshnc@sh163.net

Name: China National Fire Equipment
Quality Supervision Centre
Address: 391 Xi Huan Road, Xinzhuang
Shanghai, P.R.China
Telephone: 86-21-54959866-6102
86-21-54959907
Fax: 86-21-54959907
Post Code: 201199
Website: <http://www.xfjyzx.com>
E-mail: fireshnc@sh163.net

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No Zb201431423

共 05 页 第 01 页

产品名称	逃生缓降器	型号规格	TH-30
受检单位	九江市浩川消防装备有限公司	商 标	浩川
生产单位	九江市浩川消防装备有限公司	检验类别	型式检验
抽样地点	该公司成品库	抽样基数	15 套
抽样单位	江西省公安厅消防局	抽样日期	2014 年 06 月 12 日
委托单位	九江市浩川消防装备有限公司	受理日期	2014 年 06 月 18 日
样品数量	5 套	生产日期	2014 年 02 月 24 日
检验依据	GB21976.2—2012《建筑火灾逃生避难器材 第 2 部分：逃生缓降器》		
检验项目	全检		
检 验 结 论	<p>根据 GB21976.2—2012《建筑火灾逃生避难器材 第 2 部分：逃生缓降器》的标准要求,我中心对九江市浩川消防装备有限公司生产的 TH-30 型逃生缓降器进行了全检。</p> <p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期 2014 年 8 月 27 日</p> </div>		
备 注	<p>1. 按标准规定试验高度为 15 米。</p> <p>2. 该产品为摩擦阻尼型,仅限于 1 人使用。</p>		


批准:



审核:



编制:



国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No Zb201431423

共 05 页 第 02 页

生产单位	九江市浩川消防装备有限公司		
通信地址	江西省九江市城西港区通港东路 6 号		
法人代表	宋敏	邮政编码	332000
传 真	0792-8798117	联系电话	0792-8798113

产品照片



逃生缓降器检验结果汇总表

生产单位：九江市浩川消防装备有限公司

No Zb201431423

产品型号：TH-30

共 05 页 第 03 页

检 验 项 目	标 准 要 求	检 验 结 果
外 观 质 量	缓降器各部件应无变形、损伤等异常现象。金属件的外表面应光滑、无锈蚀、斑点、毛刺并进行防腐蚀处理。绳索端头应采用保护物包扎。	合 格
下 降 绳 索	钢丝绳索应采用航空用钢丝绳，直径应不小于 3mm，材质应符合 YB/T5197 的要求。有芯绳索的绳芯应采用航空用钢丝绳，材质应符合 YB/T5197 的要求，外层材质应为棉纱或合成纤维。全绳应结构一致，编织紧密，粗细均匀并无扭曲现象。	合 格
安 全 带	安全带材质为棉纱或合成纤维材料。带宽 40 mm~80mm，带厚 1mm~3mm，带长 1000 mm~1800mm，并应具有能按使用者胸围大小调整长度的扣环。	安全带长：1410mm 宽：50mm 厚：2.5mm 材质符合标准要求
安 全 钩	应由金属制成并设有防止误开启的保险装置，保险装置应锁止可靠。	合 格
绳 索 卷 盘	应由塑料、橡胶等非金属材料制成，且无尖锐的棱角和凸起。	合 格
整 机 强 度	在缓降器使用状态对其施加拉伸负荷。在试验中绳索、调速器等受力部件应无明显的变形、破损、脱卸等异常现象。	合 格
安全带及金属连接件 强度	安全带及金属连接件经强度试验后，安全带的织带、扣环及金属连接件均不得发生破断现象。	合 格
安 全 钩 强 度	在安全钩使用状态对其施加拉伸负荷。在试验中安全钩钩件及保险装置不得发生明显变形、断裂、脱落等异常现象。	合 格

国家消防装备质量监督检验中心

逃生缓降器检验结果汇总表

生产单位：九江市浩川消防装备有限公司

№ Zb201431423

产品型号：TH-30

共 05 页 第 04 页

检 验 项 目		标 准 要 求	检 验 结 果	
绳 索 强 度		在绳索使用状态对其施加拉伸负荷。在试验中不得发生明显变形、断裂现象。有芯绳索且不得发生外层与绳芯脱离现象。	合 格	
不同负荷 的下降速度 (m/s)	最小负荷 343N	0.16~1.50	0.463	0.472
	标准负荷 687N		0.725	0.711
	最大负荷 981N		0.540	0.586
重 复 下 降 速 度		对缓降器施加标准负荷连续进行20次下降试验,其每次下降速度相对于20次平均下降速度的偏差不大于±20%。	-5.1%~+7.1%	
清 水 浸 湿 绳 索 后 的 下 降 速 度 (m/s)		经清水浸泡后进行下降速度试验,其下降速度均应在0.16m/s~1.50m/s之间。	0.738	0.669
经 低 温 处 理 后 的 下 降 速 度(m/s)		对缓降器施加标准负荷,进行两次下降试验,其下降速度均应在0.16m/s~1.50m/s之间。	0.754	0.624
经 高 温 处 理 后 的 下 降 速 度(m/s)		对缓降器施加标准负荷,进行两次下降试验,其下降速度均应在0.16m/s~1.50m/s之间。	0.651	0.573

国家消防装备质量监督检验中心

逃生缓降器检验结果汇总表

生产单位：九江市浩川消防装备有限公司
产品型号：TH-30

No Zb201431423
共 05 页 第 05 页

检 验 项 目		标 准 要 求	检 验 结 果		
抗 跌 落 性 能		缓降器经坠落试验后，调速器、安全钩、安全带、绳索及绳索卷盘等部件应无断裂、破损等异常现象。	合 格		
		进行标准负荷下降速度试验，其下降速度应为 0.16 m/s ~ 1.50 m/s。	0.574	0.610	
抗 冲 击 性 能		缓降器经冲击试验后，调速器、安全钩、安全带、绳索应无明显变形、破损等异常现象。	合 格		
		进行标准负荷下降速度试验，其下降速度应为 0.16 m/s ~ 1.50 m/s。	0.579	0.599	
可 靠 性	连续 200 次下降试验		合 格		
	连续 200 次下降试验后不同负荷下降速度 (m / s)	最小负荷 343N	0.16 ~ 1.50	0.478	0.492
		标准负荷 687N		0.754	0.749
		最大负荷 981N		0.741	0.744
耐 腐 性 能		缓降器经盐雾试验后，其金属部件应无明显的腐蚀现象。	合 格		
		进行标准负荷下降速度试验，其下降速度应为 0.16 m/s ~ 1.50 m/s。	0.503	0.500	

国家消防装备质量监督检验中心



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2016081815000274

认证委托人: 九江市浩川消防装备有限公司

地址: 江西省九江市经济技术开发区城西港区通港东路6号

生产者: 九江市浩川消防装备有限公司(H000673)

地址: 江西省九江市经济技术开发区城西港区通港东路6号

生产企业: 九江市浩川消防装备有限公司

地址: 江西省九江市经济技术开发区城西港区通港东路6号

产品名称: 逃生缓降器

认证单元: TH-30

内含: TH-30(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-12

产品标准: GB 21976.2-2012

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则 CCCF-CCC-12 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2016-06-13

发(换)证日期: 2021年06月13日 有效期至: 2026年06月12日

注: 本证书系第1次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0333439

检验检测报告

TEST REPORT

STFWT20197888



产品名称

Product Name

伤员固定抬板

委托单位

Trust Unit

九江市浩川消防装备有限公司

生产单位

Manufacturer

九江市浩川消防装备有限公司

检验检测类别

Test Category

委托送样检验



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心

JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS

检 验 检 测 报 告

Test Report



防伪查询

STFWT20197888

共 2 页 第 1 页

Page 1 of 2

产品名称 Product Name	伤员固定抬板	规格型号 Specification Type	JS-TBS(塑料)
		商 标 Trademark	浩川
委托单位 Trust Unit	九江市浩川消防装备有限公司	电 话 Tel	18079231888
生产单位 Manufacturer	九江市浩川消防装备有限公司	样品等级 Sample Grade	—
样品数量 Sample Quantity	1 套	送样日期 Sample Receiving Date	2019-12-26
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	—
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求		
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	客户技术要求		
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验，所检项目符合客户技术要求。 <div style="text-align: right;">  签发日期: 2020-01-02 SignatuimDate </div>		
备 注 Remarks	本次检测项目不在本中心资质认定能力范围内，检测数据仅作参考 本报告检验结论仅对所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。 报告仅对来样负责。		

批准:
Approver

陈敏

审核:
Examiner

王波

主 检:
Major tester

凌青梅

检验检测结果 Testing Results

STFWT20197888

共 2 页 第 2 页
Page 2 of 2

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement (客户技术要求)	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
1	重量	kg	≤ 8	7.05	合格
2	静载荷性能	—	试样承载 250kg, 5min 后, 应无破损。	试样承载 250kg, 5min 后, 无破损。	合格
3	跌落性能	—	从 4 米高度自由落体后, 不 能变形、破裂。	将试样 4m 高度自由落 体后, 试样无破裂、变 形。	合格

样品图片

测试样品



以下空白

注 意 事 项

- 1、检验检测报告无“检验检测报告专用章”或检验检测单位公章无效。
- 2、复制检验检测报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验检测单位公章无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。

Points For Attention

1. This Report Is Invalid If Without “The Text Report Special Seal” Or The Official Seal Of The Institute.
2. The Reproduction Is Invalid If Without Being Confirmed By “The Text Report Special Seal” Or The Official Seal Of The Institute.
3. This Report Is Invalid If Without Signature Of The Major Tester And The Examiner And The Approver.
4. This Report Is Invalid If In Any Form By Any Means Altered.

检验检测机构地址：江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道166号

The Institute Add: Lingang Road 166, Lingang Economic Park , Gaogang, Taizhou.Jiangsu

检验检测机构监督电话：0523-86989901

The Institute Complain Tel:0523-86989901

检验检测机构业务电话：0523-86989959

The Institute Businesse Tel:0523-86989959

检验检测机构传真：0523-86989939

The Institute Fax:0523-86989939

检验检测机构邮编：225300

The Institute Post:225300

检验检测机构网址：www.jstfzx.com

The Institute Web:www.jstfzx.com

检验检测机构邮箱：1735889887@qq.com

The Institute E-mail:1735889887@qq.com

