




1. 材料: 钢柱型号为 Q235B, 未注明时钢梁与钢梁、钢梁与钢柱采用满焊连接, 焊缝高度为 6mm, 焊条型号为 E43XX 型焊条等; 对接焊为一级, 现场焊为二级。
2. 除图中注明外, H 均指结构楼层标高, 图中注明平台标高均为钢梁标高, 平台钢梁、踏步板为花纹钢板, 其厚度 $d=5\text{mm}$, 钢梁与梁采用间断单坡焊接, 间断单焊缝长 50mm, 间距为 150mm, 焊缝高为 6mm。
3. 图中所注的楼梯尺寸均为标注尺寸, 构件下料尺寸应按标准图放大后确定。
4. 图中均以“——”表示的均为 10 厚钢板, 截面为 14x5mm。
5. 梁、柱构件两遍底灰防锈漆和两遍中灰醇酸面漆。
6. 耐火等级为二级, 钢柱耐火极限为 2.5h, 钢梁为 1.5h, 其余构件为 1.0h, 钢结构采用非膨胀防火涂料, 钢柱防火涂料涂层厚度为 25mm, 钢梁为 20mm, 板为 15mm, 防火涂料热稳定性系数为 $0.10\text{W/m}^2\cdot\text{C}$ 。

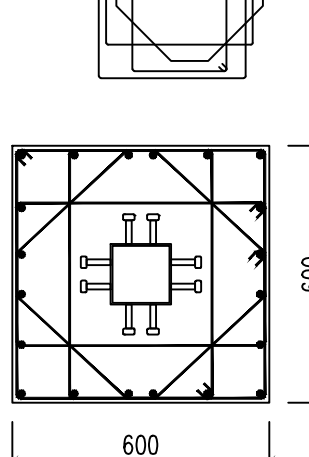

侧面	
编号	KZ1
标高	基础板——0.250
规格	4#25 (角筋) + 16#20
管径/注胶	ø10@100

说明:

- 1、本图配合《22G101-1》图集按三级框架柱相关要求施工。
- 2、图纸未注明的框架柱均为KZ1。
- 3、未定位柱均距轴线中。

